
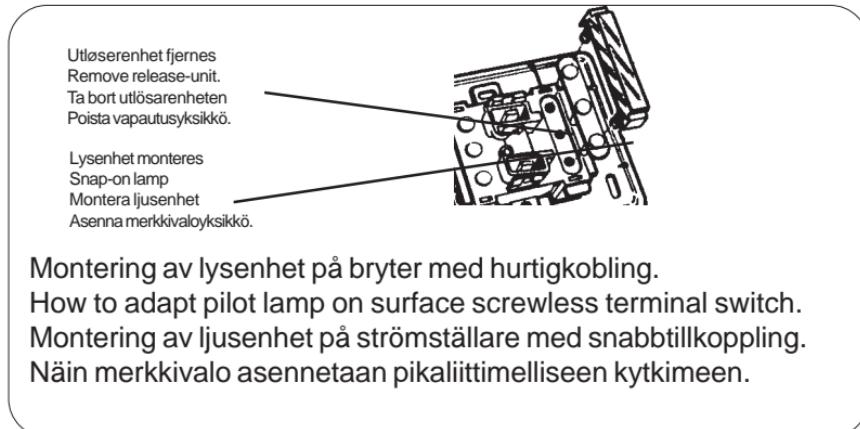
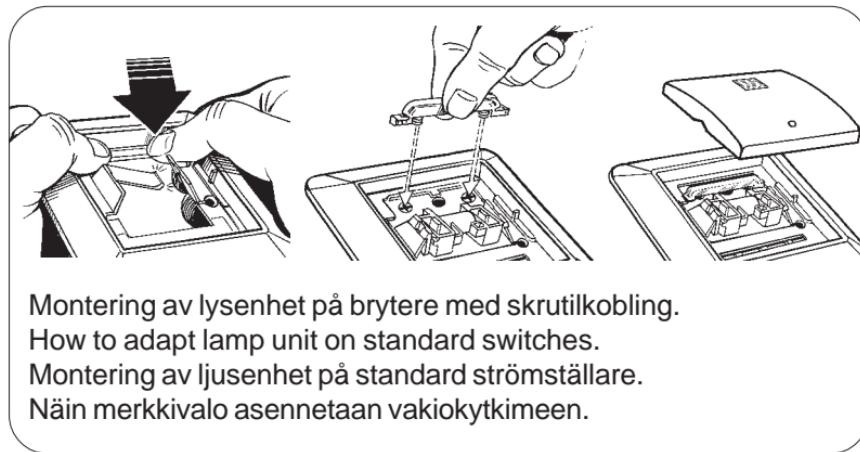


## Monteringsanvisning for RS16/ELKO Plus Mounting instruction for RS16/ELKO Plus Monteringsanvisning för RS16/ELKO Plus Asennusohje RS16/ELKO Plus

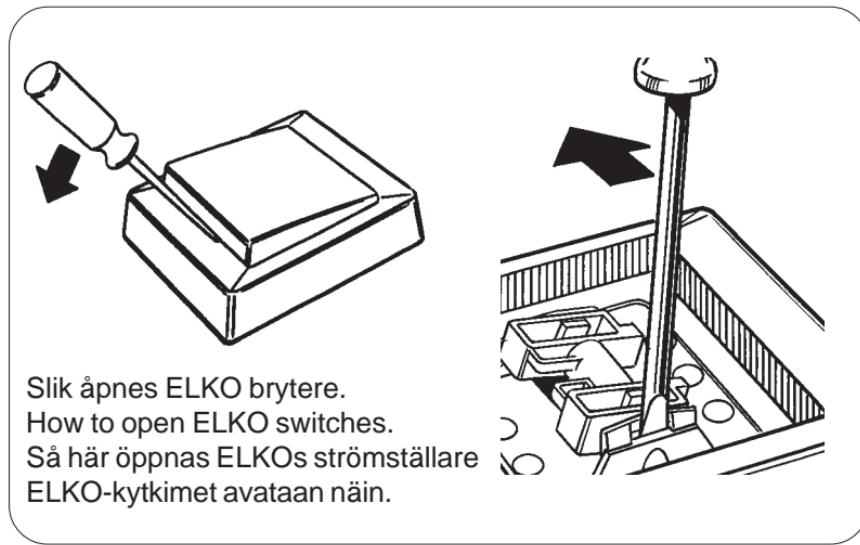

## N Informasjon om brytere med lys

- A: 1 pol Imp rele lys og kobling 7 med skruklemme kan bestilles med lys.
  - B: Kobling 1, 2 og 6 må montør selv bygge om til bryter med lys.  
Til dette benyttes lysenhet og vippestykke med lysåpning som leveres i poser av 10 stk.  
For kobling 1 og 6 benyttes el.nr. 14 120 74.  
For kobling 2 benyttes el.nr. 14 120 75.
  - C: Påvegg bryter IP55 leveres med ferdig montert lys.
  - D: Bryter med ferdig montert lav-volt lys 8V, 12V, 24V og 48V leveres på bestilling. Husk å oppgi spennin ved bestilling.  
(OBS. Kan ikke leveres på bryter med hurtigklemme.)
- 

## GB Information: Switches with pilot lamp

- A. 1 pole Imp rele light and pattern 7 can be ordered with pilot lamp.  
(screw terminals only.)
  - B: Pattern 1, 2 and 6 must be transformed by the insaller into switches with pilot lamp.  
Lamp unit and matching rocker are supplied in 10 pcs packing.  
For pattern 1 and 6 use Elko no. 9172.  
For pattern 2 use Elko no.9173.
  - C: Switch type IP55, all pattern numbers, can be supplied preassembled with pilot lamp.
  - D: Low.voltage switch, all pattern number are supplied preassembled with pilot lamp. Voltage must be stated.  
8V, 12V, 24V and 48V.  
(Can not be dilevered on switches with screwless terminal)
- 

## SE Information om strömställare med ljus

- A. 1-pol Imp relä och koppling 7 (kors) kan beställas med ljus  
(enbart skruvtillkoppling)
  - B: Koppling 1, 2 och 6 (trapp) kan fkompletteras med ljusenhet vid montering eller i efterhand.  
Till detta användes ljusenhet och vippa med raster som levereras i påsar om 10st.  
För koppling 1 och 6 (trapp) användes E18 406 70 (Fjällvit).  
För koppling 2 användes E18 406 71 (Fjällvit).
  - C: Utanpåliggande IP55 strömställare levereras med förmonterat ljus.
  - D: Strömställare med förmonterat ljus i 8V, 12V, och 48V kan levereras på beställning. Kom ihåg att ange spänning vid aktuell beställning. OBS. Levereras endast med skruvtillkoppling.  
24V glimlampa finnes som lös enhet, E1840451
- 

## FI Tietoja merkkivalolisista kytkimistä


- A: 1-napainen merkkivalollinen painonappikytkin ja ristikytkin toimitetaan merkkivalosilta valmiiksi asennettuna (koskee vain ruuviliittimeliisiä kytkimiä).
- B: Asentajat voivat itse muuttaa seuraavat kytkimet merkkivalolisiksi: 1-nap., 2-nap. ja vaihto.  
Tähän tarvitaan merkkivaloyksikkö, jossa on merkkivalosilta, läpinäkyvä kiinnitysrengas ja vivussa valoaukko. Toimitus 10 kpl pakauksissa.  
1-napaisissa ja vaihtokytkimissä käytetään merkkivaloyksikköä S-nro 20 443 60.  
2-napaisessa kytkimessä käytetään merkkivaloyksikköä S-nro 20 443 62.
- C: Pinnallisessa kytkimessä IP55 on valmiiksi asennettu merkkivalo.
- D: Pienjännitteisellä, 8V, 12V, 24V ja 48V, merkkivalolla varustettuja kytkimiä toimitetaan tilauksesta.  
Jännite on ilmoitettava tilattaessa.  
(HUOM. Ei toimiteta pikaliittimeliisiin kytkimiin.)

## Koblinger for brytere med og uten lys.

Patterns for switches with or without pilot lamp.

Kopplingsschema för strömställare med eller utan ljus.

Merkkivalollisten ja merkkivalottomien kytkinten kytkennät.

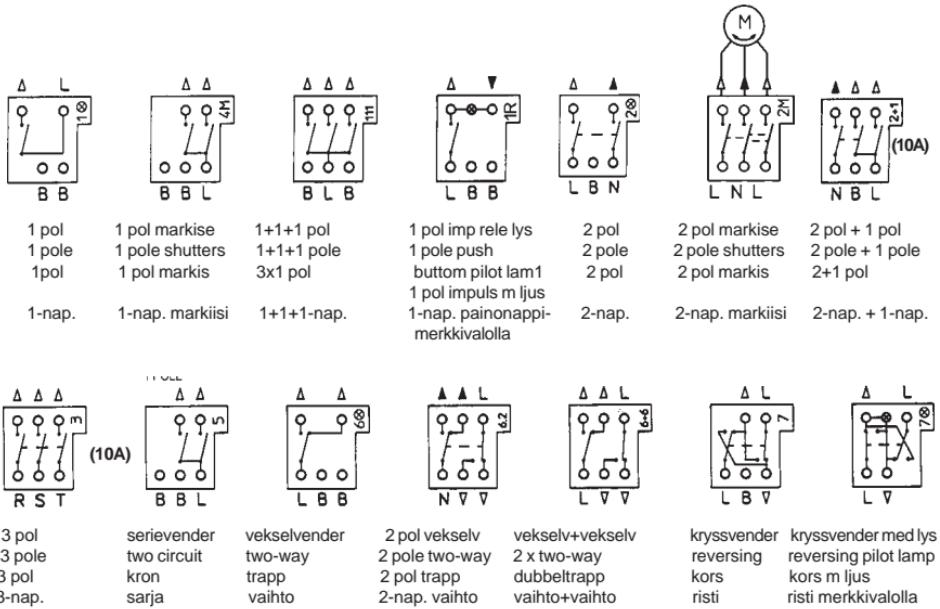


## Vekselvendersystem. To eller flere kryssvendere (trapp + kors)

Pattern 6 in combination with multiple use of pattern 7.

Trappkoppling med en eller fler strömställare kors. (trapp + kors)

Vaihtokytkinjärjestelmä. Kaksi tai useampia ristikytkimiä (portaittain + ristiin).

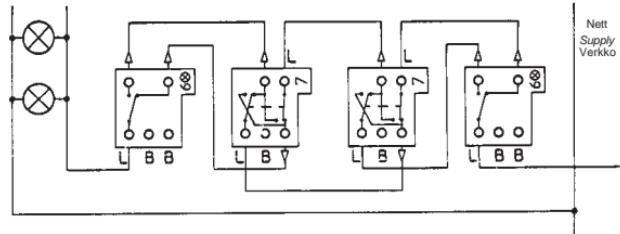

## Bryter med lys for styring av rele.

Push button with pilot lamp for operation of relay.

Kopplingsschema för strömställare med ljus för relästyrning

Merkkivalollinen kytkin releohjaukseen.

Impulsfunksjonen opprettholdses ved hjelp av spiralfjærer (kan om ønskelig lett fjernes) Kobling 1R bør brukes der flere brytere med lys skal styre ett relé. Lyset i bryteren kobles uavhengig av styrekrets

Kobling A: Bryterlys når lasten er ute.

Kobling B: Bryterlys når lasten er inne.

Kobling C: Bryterlys konstant på.

Impulsfunktion med spiralfjäder. Kan vid behov enkelt tas bort. Koppling 1R bör användas när fler strömställare med ljus skall styra ett relé. Ljuset i strömställaren kopplas oberoende av styrekretsen.

Koppling A: Ljuset i ströms. lyser när lasten är från Nett. Koppling B: Ljuset i ströms. lyser när lasten är till Nett. Koppling C: Ljuset i ströms. lyser alltid

witch 1R pilot lamp should be used where several 1R switches operate one relay. (The pilot lamps in the switches are connected independant of the relay operation circuit.)

Connection A: Pilot lamp on when the load is out.

Connection B: Pilot lamp on when the load is on.


Connection C: Pilot lamp on continuously.

*Impulsskytkin toimii kierrejousen avulla (haluttaessa helppo poistaa). Jos useampi merkkivalollinen kytkin ohjaa yhtä relettiä, suositellaan 1R-kytkentää. Kytkimen valo kytketään ohjauspiiristä riippumattomaksi.*


Kytkenä A: Kytkimen valo palaa, kun kuorma on kytketty pois.

Kytkenä B: Kytkimen valo palaa, kun kuorma on kytketty.


Kytkenä C: Kytkimen valo palaa jatkuvasti.

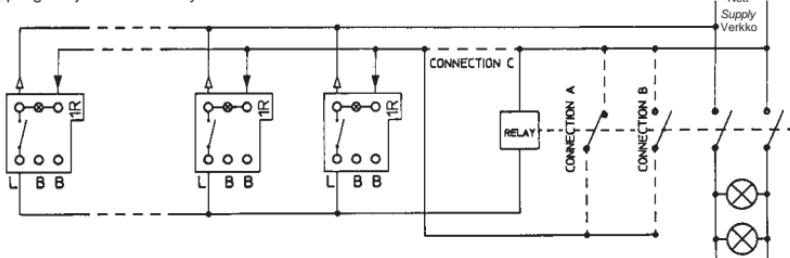

2 polet veksel.system  
(2 polet trappsystem)  
Pattern 6.2 and 6.2 combination.  
2-pol trappkoppling (ej för sverige)  
2-napainen vaihtokytkinjärjestelmä  
(2-napainen portaittainen järjestelmä)



2 polet styring av småmotorer (markise)  
Electric shutters 2 pole  
2 pol styrning av motor för ex.vis markise  
2-napainen pienmoottorien ohjaus  
(markiisit)  
1 polet styring av småmotorer (markise)  
Electric shutters 1 pole  
1 pol styrning av ex.vis markiser (ej för  
Sverige)  
1-napainen pienmoottorien ohjaus (markiisit)



**ELKO AS** Sandstuveien 68, 0680 Oslo, Tel: +47 67 80 73 00, support@elko.no www.elko.no

**ELKO AB** Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm Tel: +46-8-449-27-27, info@elko.se www.elko.se

**ELKO Suomi** Sokerilinnantie 11C, 02600 Espoo Puh: +358 10 446 615, www.elko.fi